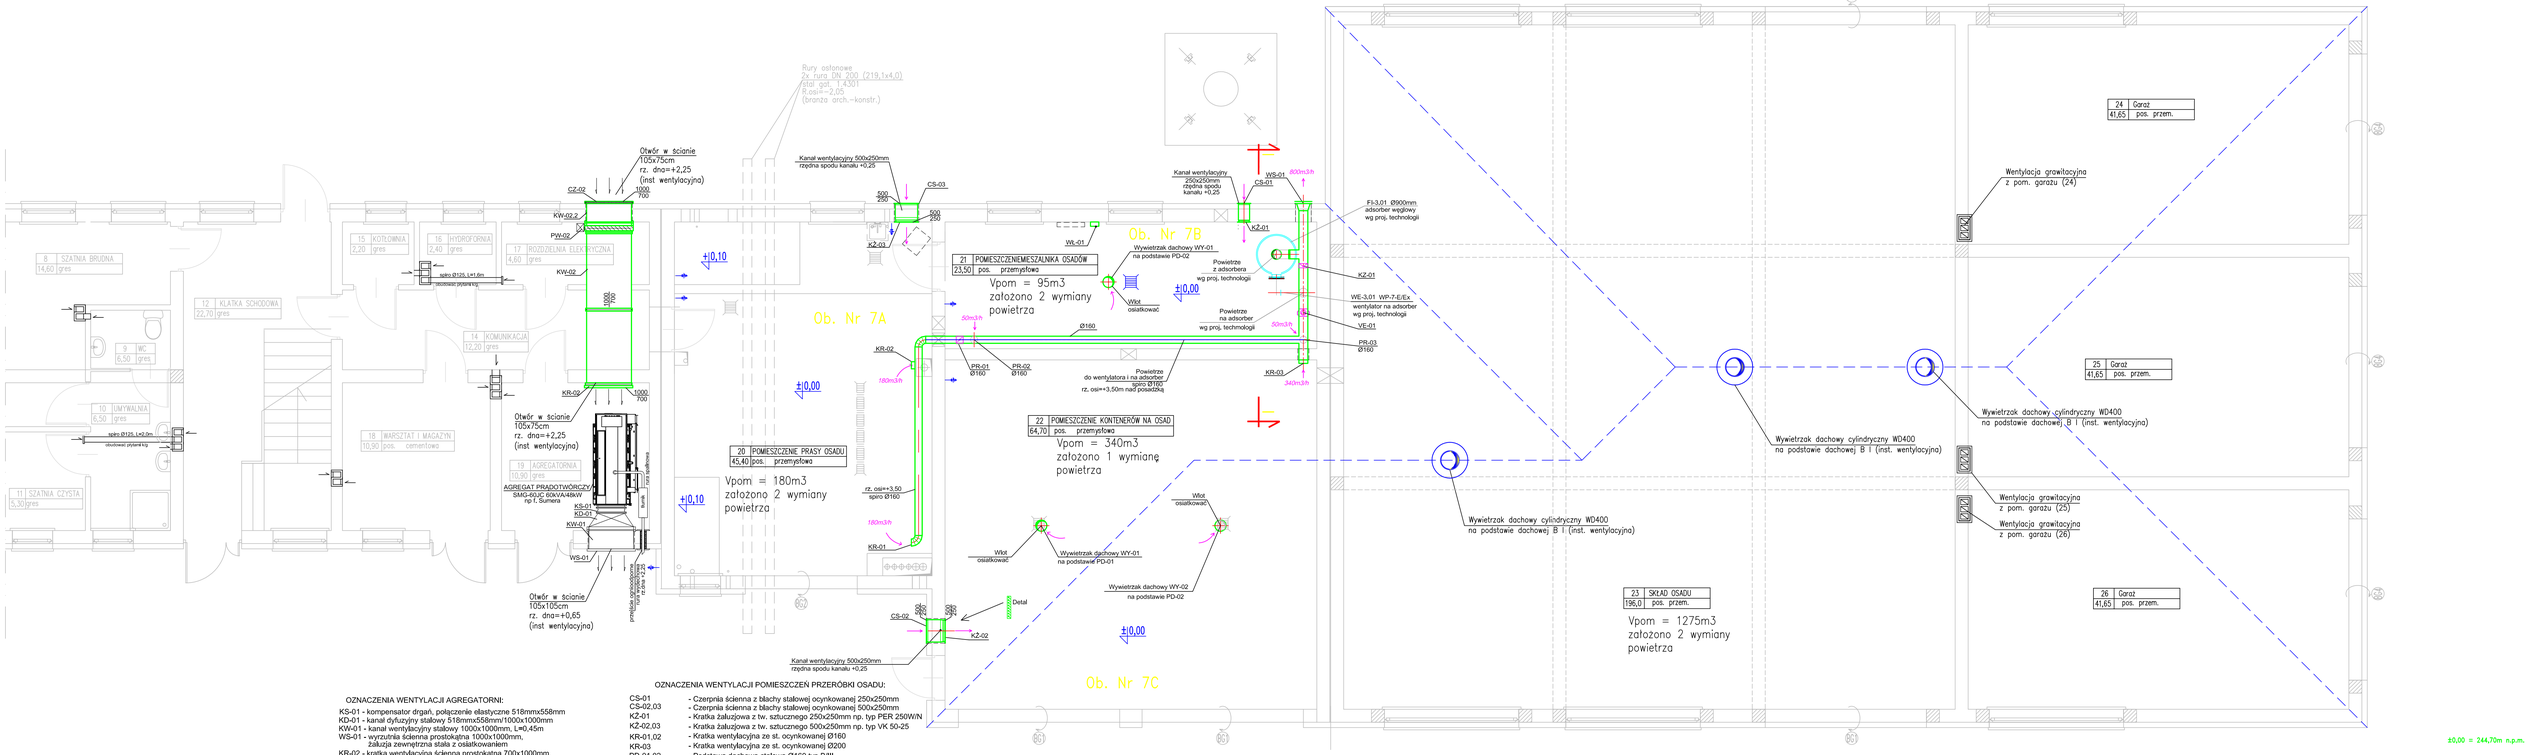

OZNACZENIA WENTYLACJI AGREGATORNI:

KS-01 - kompensator drgań, połączenie elastyczne 518mmx558mm
KD-01 - kanał dyfuzyjny stalowy 518mmx558mm/1000x1000mm
KW-01 - kanał wentylacyjny stalowy 1000x1000mm, L=0,45m
WS-01 - wyrzutnia ścienna prostokątna 1000x1000mm, żaluzja zewnętrzna stała z osłatkowaniem
KR-02 - kratka wentylacyjna ścienna prostokątna 700x1000mm,
KW-02 - kanał wentylacyjny stalowy 700x1000mm, L=3,35m
PW-02 - przepustnica wielopłaszczyznowa 700x1000mm, z siłownikiem np. Belimo 230V AC,
KW-02.2 - kanał wentylacyjny stalowy 700x1000mm, L=0,45m
CZ-02 - czerpnia ścienna prostokątna 700x1000mm, żaluzja zewnętrzna stała z osłatkowaniem

OZNACZENIA WENTYLACJI POMIESZCZEŃ PRZERÓBKI OSADU:

CS-01 - Czerpnia ścienna z blachy stalowej ocynkowanej 250x250mm
CS-02,03 - Czerpnia ścienna z blachy stalowej ocynkowanej 500x250mm
KZ-01 - Kratka żaluzjowa z tw. sztucznego 250x250mm np. typ PER 250W/N
KZ-02,03 - Kratka żaluzjowa z tw. sztucznego 500x250mm np. typ VK 50-25
KR-01,02 - Kratka wentylacyjna ze st. ocynkowanej Ø160
KR-03 - Kratka wentylacyjna ze st. ocynkowanej Ø200
PD-01,02 - Podstawa dachowa stalowa Ø160 typ B/III
VE-01 - Wentylator kanałowy Ø200 typ VENT-200L
Wł.-01 - Włącznik on/off z możliwością regulacji prędkości obrotowej dla wentylatora VE-01
KZ-01 - Klapa zwrotna ze st. ocynkowanej Ø200
WY-01,02 - Wywietrzak dachowy cylindryczny okrągły stalowy Ø160
PD-01,02 - Podstawa dachowa stalowa Ø160 typ B/III
WS-01 - Wyrzutnia ścienna 300x200mm ze stali nierdzewnej

±0,00 = 244,70m n.p.m.

Zmiany	Opis	Data	Sporządził	Podpis
Nazwa inwestycji	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nasiłowie			
Adres inwestycji	Nasiłowo, gmina Nasiłowo, działka gruntowa nr 1/172, obręb ewidencyjny Nasiłowo [14-0004], jednostka ewidencyjna Nasiłowo [1160508_2]	Stadium: PB	Data: 01.2026	Nr rys.: VE 3.1.00
Branża	Sanitarna	Faza: PB	Skala: 1:50	
Nazwa	Budynek wielofunkcyjny obj. nr 7, 8, 9, 13 Instalacja wentylacji. Rzut przyziemia	Projektował: mgr inż. Adam Nowak Sprawdził: mgr inż. Lucyna Nowak Sprawdził: mgr inż. Maciej Nowak	Przy. i Tech.: mgr inż. Adam Nowak upr. bud. nr AP/WK/0076/PWOK/13 mgr inż. Lucyna Nowak upr. bud. nr AP/WK/0077/PWOK/13 mgr inż. Maciej Nowak upr. bud. nr AP/WK/0078/PWOK/13	Projekt: mgr inż. Adam Nowak upr. bud. nr AP/WK/0076/PWOK/13 mgr inż. Lucyna Nowak upr. bud. nr AP/WK/0077/PWOK/13 mgr inż. Maciej Nowak upr. bud. nr AP/WK/0078/PWOK/13
		Wykonawca:		
			Opracowanie: Usługowe Biuro Projektowe - Ubiegnie mgr inż. Lucyna Nowak ul. Lipowa 6a, 78-200 Białogard tel. 94 311 22 33, 606 123 456 e-mail: biuro@ubiegnie.pl	